

	PULSANTE DI SGANCIO ALIMENTAZIONE ELETTRICA AUTOPROTETTO A ROTTURA DI VETRO PLASTIFICATO ANTINFORTUNISTICO		DIFFUSORE PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO TIPO RCF DU 100X Potenza nominale 10W
	PULSANTE PER ALLARME ANTINCENDIO: AUTOPROTETTO A ROTTURA DI VETRO PLASTIFICATO ANTINFORTUNISTICO TASTO CON AUTORETENUTA ESCLUDIBILE FRONTALE LUMINESCENTE IN MATERIALE TERMOPLASTICO ROSSO COPERCIO TRASPARENTE A PROTEZIONE DEL VETRO (PS4)		PROIETTORE DI SUONO PER INSTALLAZIONE INDOOR TIPO RCF DP 1 Potenza nominale 10W
	CENTRALINA MASTER SPECIFICAZIONE E GESTIONE DIFFUSIONE SONORA TIPO RCF SE5120 prevede interfaccia della centralina con la centrale antincendio in modo da garantire la trasmissione di messaggi di evacuazione in caso di emergenza in riferimento alla normativa EN 60849 - CEI 100 - 55		MICROFONO IN ARMADIETTO DA PARETE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORMA EN 60849
	CENTRALINA SLAVE SPECIFICAZIONE E GESTIONE DIFFUSIONE SONORA TIPO RCF SE5121 prevede interfaccia della centralina con la centrale antincendio in modo da garantire la trasmissione di messaggi di evacuazione in caso di emergenza in riferimento alla normativa EN 60849 - CEI 100 - 55		PULSANTE PER ATTIVAZIONE MANUALE IMPIANTO ANTINCENDIO
			RIVELATORE DI FUMO
			TARGA LUMINOSA E SONORA ALLARME INCENDIO
			CENTRALE RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDIO
			QUADRO ELETTRICO DI PIANO
	N° 3 NUMERO DI PRESENZE MASSIME IN OGNI AMBIENTE		
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO		
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE		
	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO		
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON LAMPADA 1 X 2W COMPLETO DI AUTOALIMENTAZIONE CON BATTERIA Ni-Cd - autonomia 1 h		
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON LAMPADE ALOGENE 2 X 10W COMPLETO DI AUTOALIMENTAZIONE CON BATTERIA Ni-Cd autonomia 1 h		

Piano Terra


LEGENDA

Asservita alla Professione sicurezza TORRE E FURNALDO P. Spong

MANUTENZIONE
ATTREZZATURA ANTINCENDIO
MESE DI OTTOBRE 2021
SCUOLA MEDIA PASSERINI - VIA ANDREOLI 7
ID: 3

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

	PORTONE
	MANIGLIONE ANTIPANICO
	USCITA DI SICUREZZA
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO
	ESTINTORE PORTATILE
	MASPO
	IDRANTE A MURO
	IDRANTE SOPRAELEVATO
	ATTACCO AUTOPOMPA

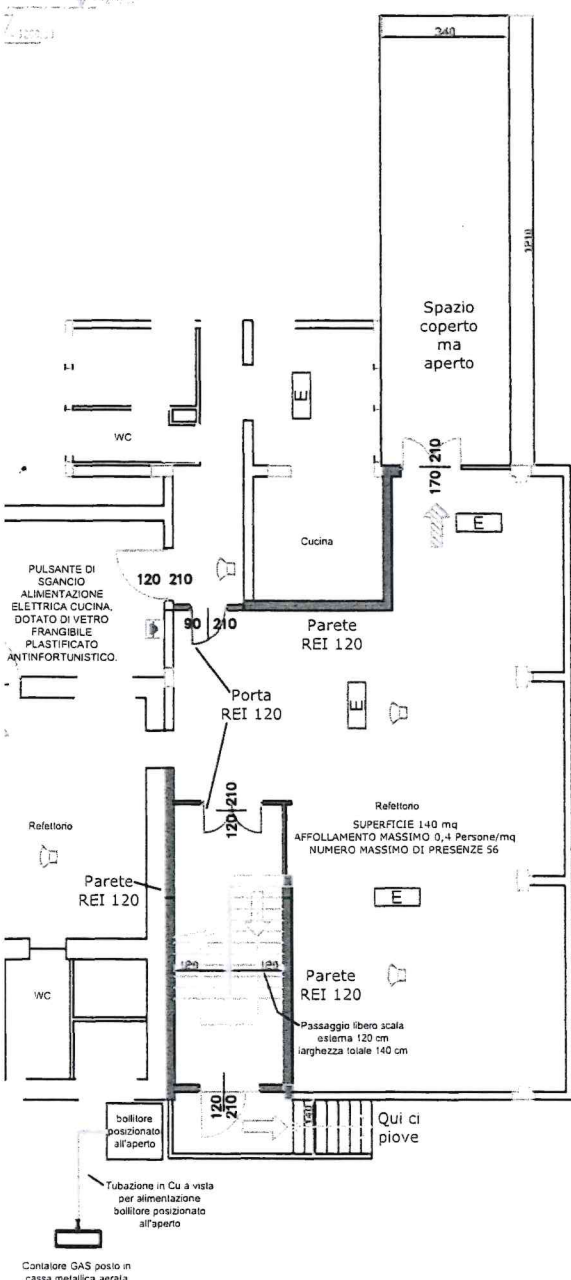

Comune di INDUNO OLONA (VA)		SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "PASSERINI" Via ANDREOLI INDUNO OLONA (VA)	
		VALUTAZIONE PROGETTO PRATICA VVF 19315	
373/2		PIANTA PIANO SEMINTERRATO	
2	1 : 100	*.DWG	GENNAIO 2013
		Dott. Ing. Massimiliano Di Toma Via Crispi n°77 VARESE Tel./Fax 0332 32.00.93	
		INGEGNERIA D'IMPIANTI	