PARTICOLARE Idrante antincendio UNI 25 su naspo



LEGENDA

MANUTENZIONE
ATTREZZATURA ANTINCENDIO
MESE DI OTTOBRE 2021
PALESTRA COMUNALE – VIA CROCE 23
ID: 9

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

SEZIONE A-A'

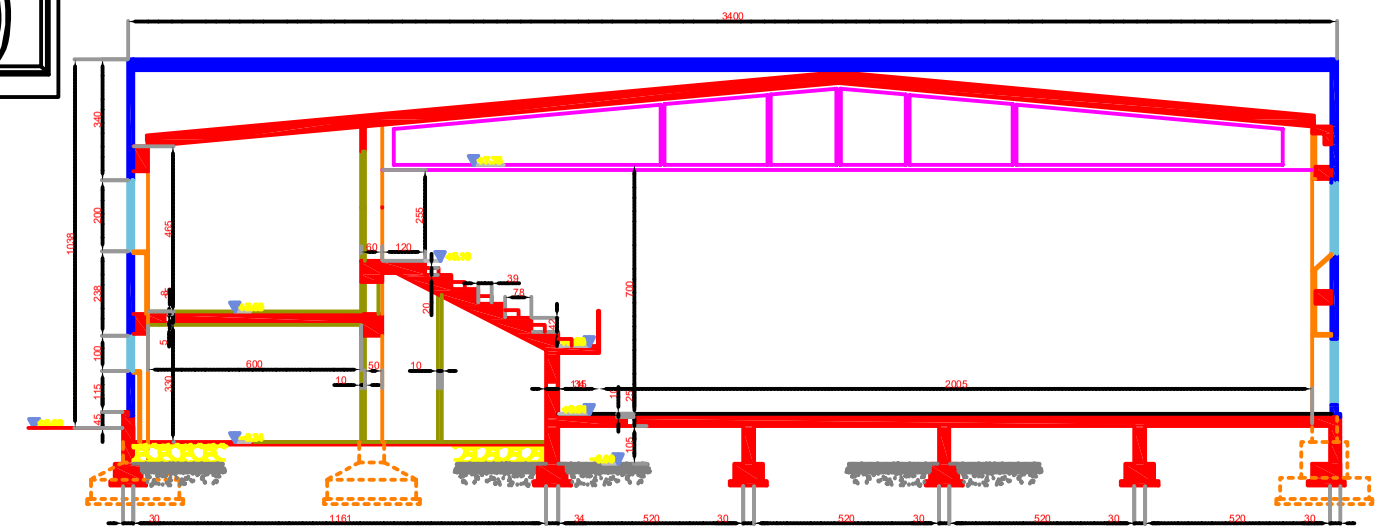

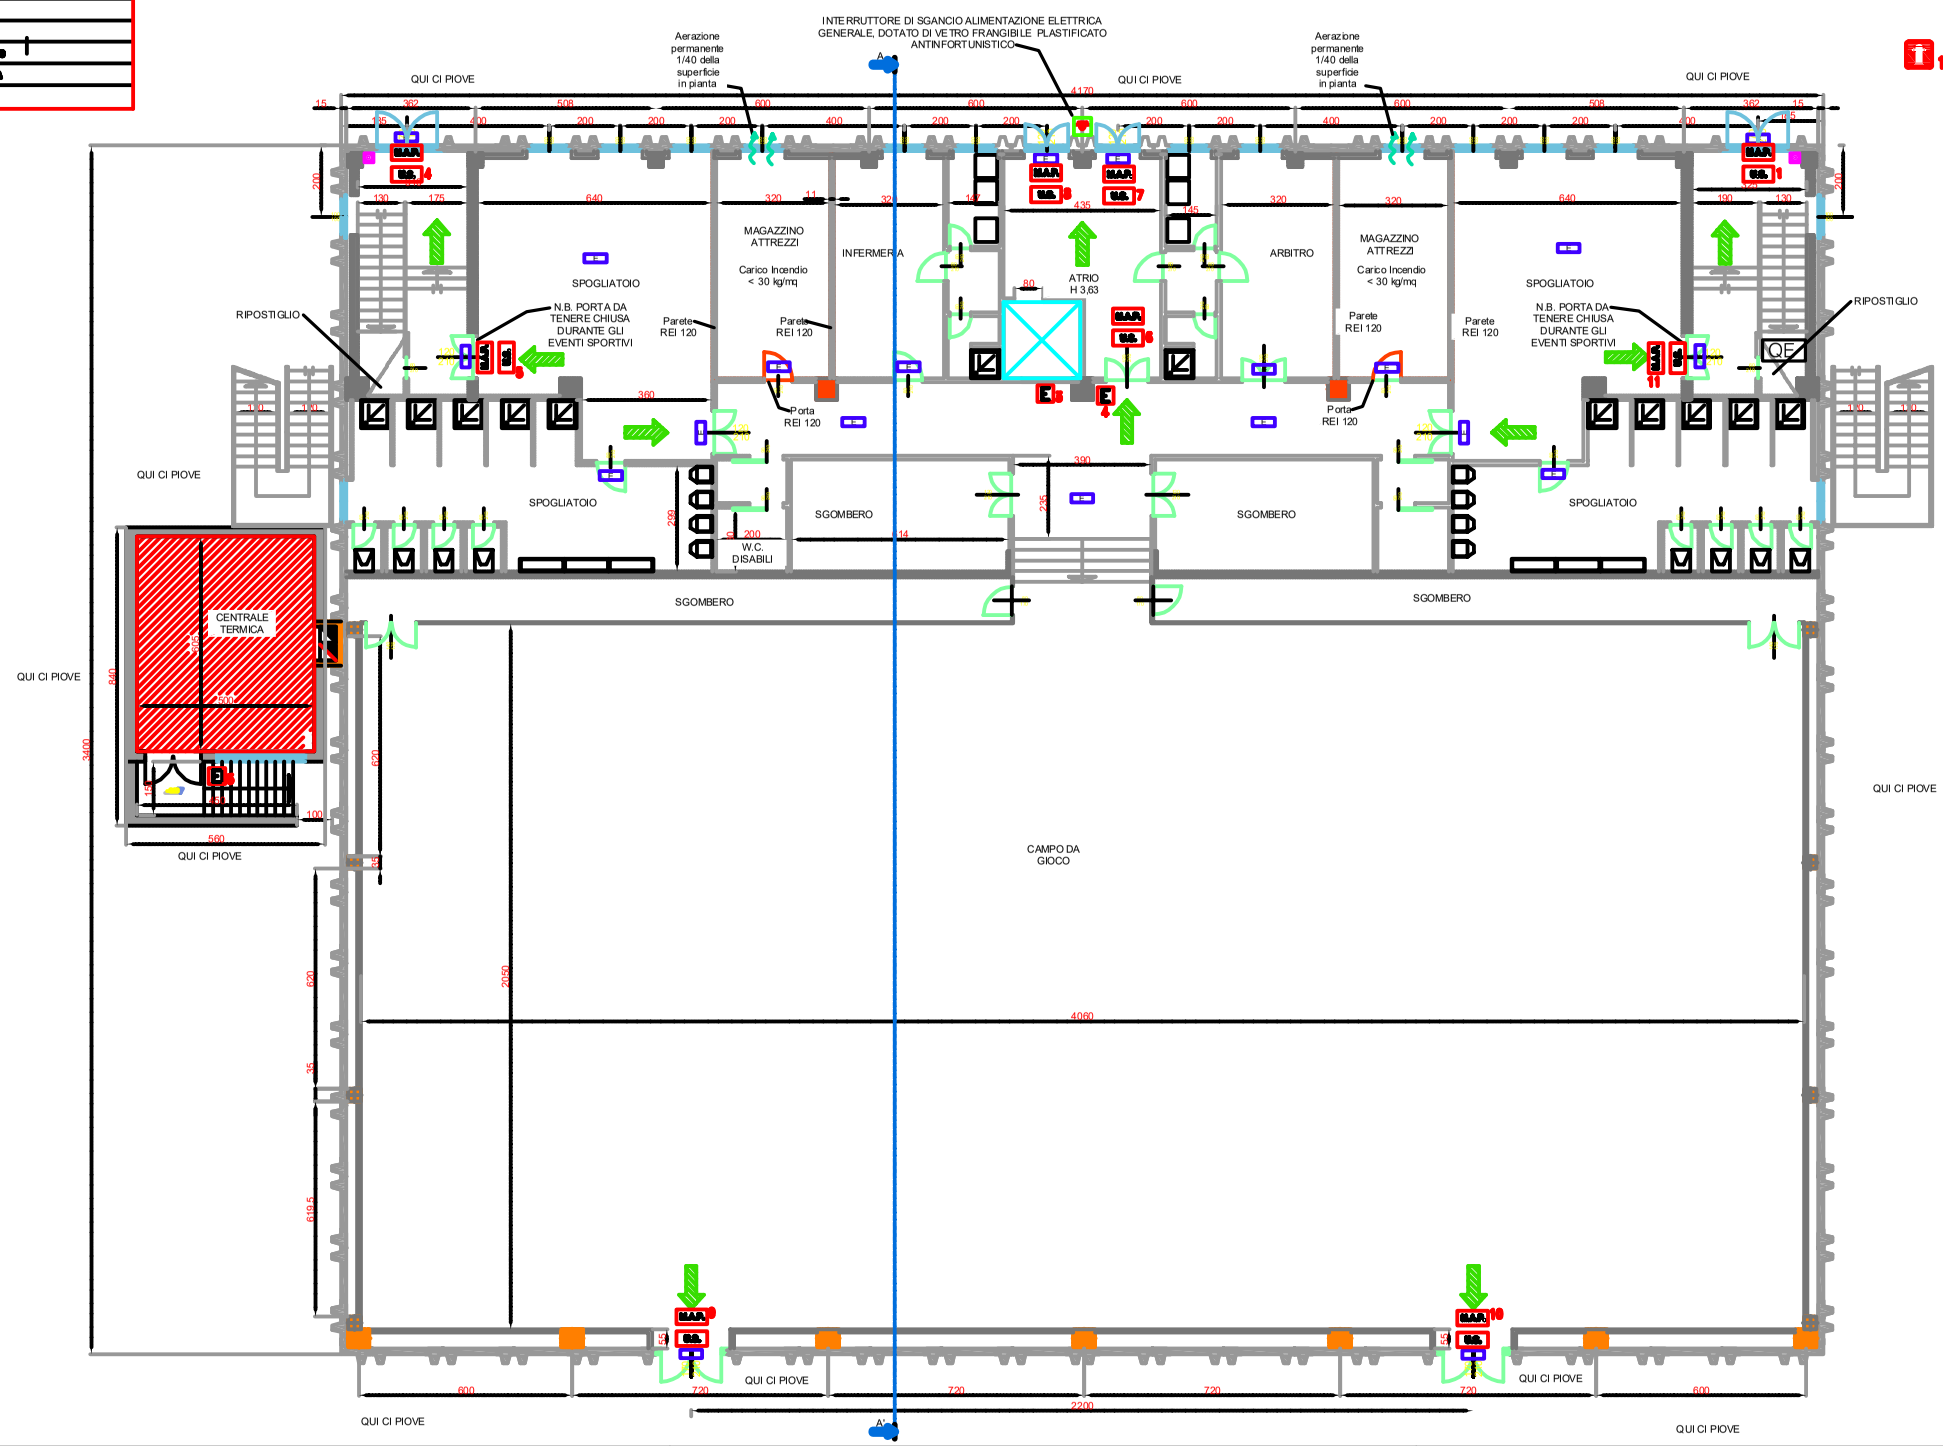

LEGENDA

QE	QUADRO ELETTRICO		PROIETTORE DI SUONO PER INSTALLAZIONE INDOOR TIPO RCF DP 4 Potenza nominale 10w
	PULSANTE DI SGANCIO ALIMENTAZIONE ELETTRICA, AUTOPROTETTO, A ROTTURA DI VETRO PLASTIFICATO ANTINFORTUNISTICO.		MICROFONO IN ARMADIETTO DA PARETE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORMA EN 60849
	PULSANTE PER ALLARME ANTINCENDIO, AUTOPROTETTO, A ROTTURA DI VETRO PLASTIFICATO ANTINFORTUNISTICO, TASTO CON AUTORITENUTA ESCLUDIBILE, FRONTALE LUMINESCENTE IN MATERIALE TERMOPLASTICO ROSSO, COPERCHIO TRASPARENTE A PROTEZIONE DEL VETRO, IP54.		PULSANTE PER ATTIVAZIONE MANUALE IMPIANTO ANTINCENDIO RIVELATORE DI FUMO
	DIFFUSORE PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO TIPO RCF DU 100X Potenza nominale 10W	FUOCO CENTRALE	TARGA LUMINOSA E SONORA ALLARME INCENDIO CENTRALE RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDIO
N° 3	NUMERO DI PRESENZE MASSIME IN OGNI AMBIENTE		
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO		
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE		
	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO		
E	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON LAMPADA 1 X 24W COMPLETO DI AUTOALIMENTAZIONE CON BATTERIA Ni-Cd - autonomia 1 h		
E	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON LAMPADE ALOGENE 2 X 10W COMPLETO DI AUTOALIMENTAZIONE CON BATTERIA Ni-Cd autonomia 1 h		

PARTICOLARE SCALE

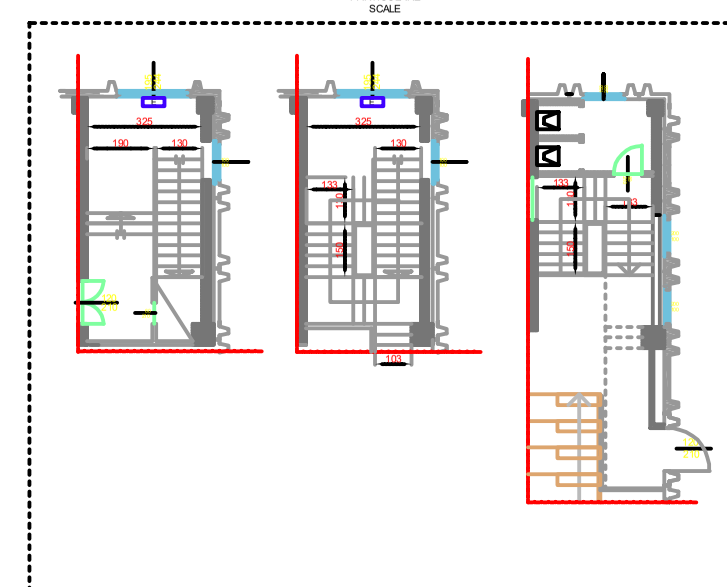

COMMITTENTE: Comune di INDUNO OLONA (VA)	PALESTRA di via Croci INDUNO OLONA (VA)
	VALUTAZIONE PROGETTO PRATICA VVF 9469
PROTOCOLLO N. 373/4	PIANTA PIANO TERRA

ALLEGATO N°	SCALA	NOME FILE	DATA
2	1 : 100	*.DWG	NOVEMBRE 2013

AGGIORNAMENTO

TIMBRO E FIRMA

PROGETTAZIONE IMPIANTI

Dott. Ing. Massimiliano Di Toma
Via Crispi n°77 VARESE
Tel./Fax 0332 32.00.93
INGEGNERIA D'IMPIANTI